


普通分岐器用転てつ轉換鎖錠装置据付用品

- | | |
|---------------|--------------|
| ● 分岐器の種類・番数 | 50N 側線 8～12# |
| ● 電気転てつ機の種類 | NS-AMLC |
| ● 電気転てつ機の取付位置 | (左)1200 |

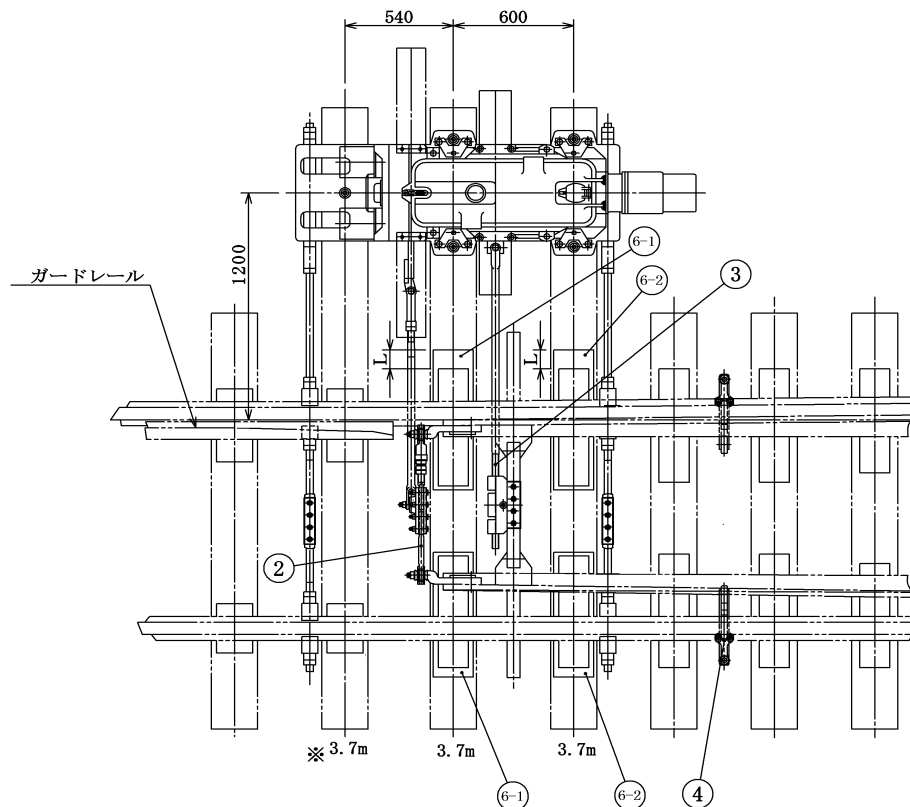

- (注) 1. 既設の箇所にはレール直結装置を取り付ける場合、
床敷板を図中 L=50~100mm の位置で切断すること。
2. 上記の場合、※印のまくらぎは、2.2mを3.7mに交換する必要があるため、
保線側と調整すること。
3. ⑦調整板は保線持ち。

[illegible]