


普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

- |               |           |
|---------------|-----------|
| ● 分岐器の種類・番数   | 40N 8～12# |
| ● 電気転てつ機の種類   | NS-AMLC   |
| ● 電気転てつ機の取付位置 | (左)1200   |

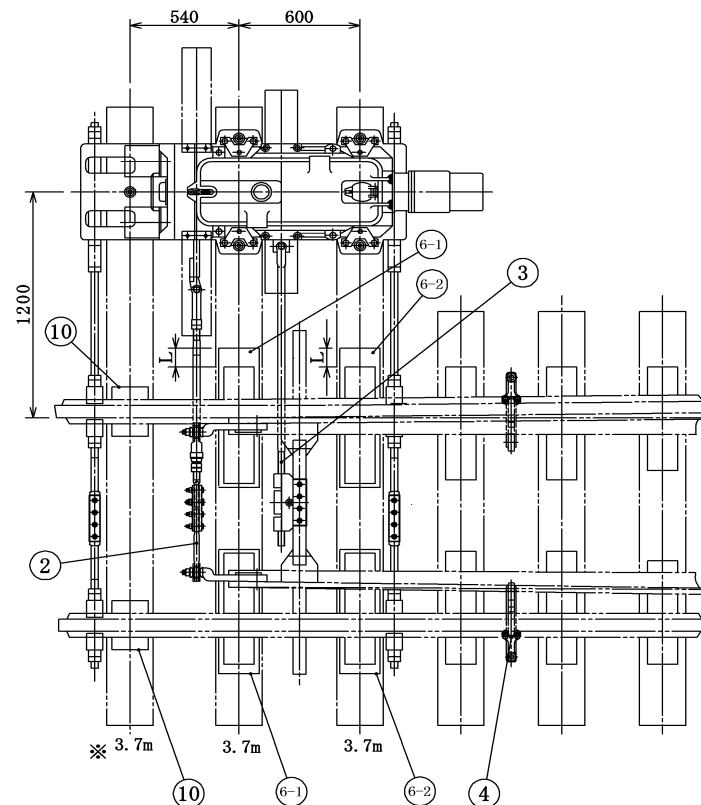

- (注) 1. 既設の箇所にはレール直結装置を取り付ける場合、  
床敷板を図中 L=50～100mm の位置で切断すること。  
2. 上記の場合、※印のまくらぎは、2.2mを3.7mに交換する必要があるため、  
保線側と調整すること。  
3. ⑩調整板は保線持ち。

[illegible]